

Trend Pullert G3

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk


MANUAL OPDATERET: 29. maj 2026

Effekt	8/12W	Isolationsklasse	Klasse II
Forsyningsspænding	120-277V AC, 50/60Hz	Kapslingsklasse	IP65
Tilslutning	1 m ledning med 4 polet IP68 kvikstik samt IP68 dåse med 4-polet klemrække til max 2,5 mm ² kabel	Vandalklasse	IK09
Overspændingsbeskyttelse	10 KV	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Monteringsvejledning

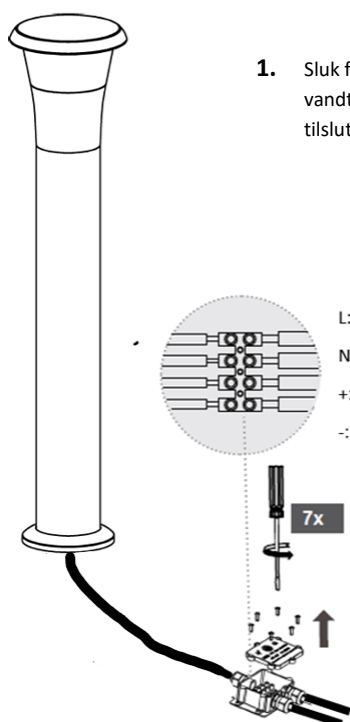


1. Sluk for strømmen! Åben herefter den vandtætte IP68 tilslutningsboks og tilslut forsyningskabler

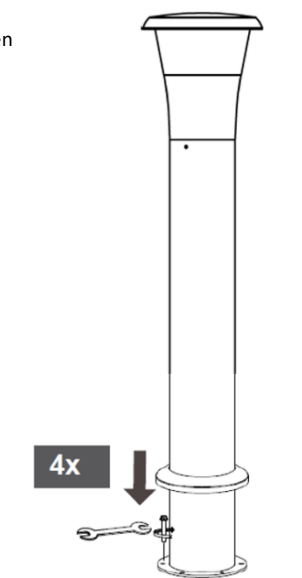

2. Træk pynteflengen op og monter pullerten på fundamentet med de 4 bolte

Udskiftning af pullerthoved (vedligeholdelse)

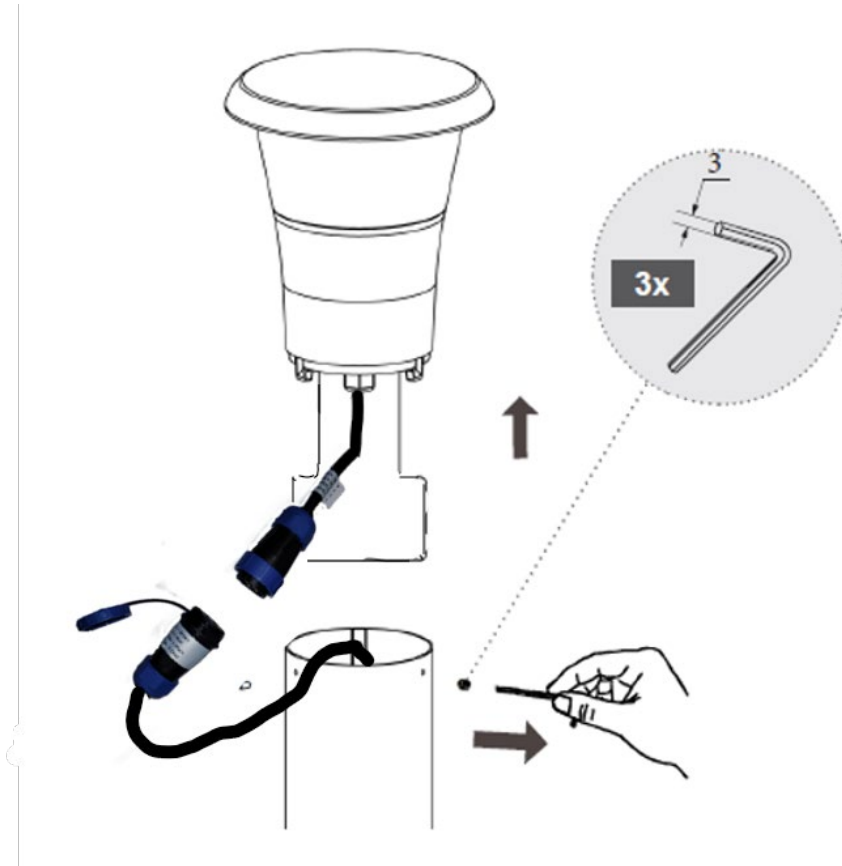

1. Sluk for strømmen!
2. Løsn de 3 pinolskruer og træk det defekte pullerthoved op
3. Adskil quick-connectorstikkets han og hun stik
4. Tilslut det nye pullerthoveds quick-connectorstik
5. Sæt pullerthoved på plads i røret og stram de 3 pinolskruer
6. Tænd for strømmen igen.